



Poročilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-24/120025

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.

Maribor, 17.12.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2024/9247
Številka vzorca: 24/120025
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.11.2024 10:45
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Hrastje - Kleče
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 12.11.2024 12:37

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.8	°C		/	/
pH	7.3			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	541	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			/	/
Okus	brez posebnosti			/	/
Motnost	0.06	NTU		4	skladen
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Klorid	26.0	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Nitrat	15.4	mg/L	NO ₃	50	skladen
Sulfat	15.2	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen
Kovine					
Bor	0.033	mg/L		1.5	skladen
Mangan	0.13	µg/L		50	skladen
Aluminij	<0.9	µg/L		200	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		10	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Baker	0.0022	mg/L		2	skladen



Kovine

Kadmij	<0.02	µg/L	5	skladen
Krom	10	µg/L	50	skladen
Nikelj	<0.1	µg/L	20	skladen
Selen	0.22	µg/L	20	skladen
Svinec	<0.1	µg/L	10	skladen
Kalcij	78	mg/L	/	/
Magnezij	18	mg/L	/	/
Natrij	15	mg/L	200	skladen
Kalij	1.2	mg/L	/	/
Živo srebro	<0.01	µg/L Hg	1	skladen

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Benzen	<0.3	µg/L	1	skladen
m,p-Ksilen (<i>m,p</i> -Ksilen *)	<0.3	µg/L	/	/
o-Ksilen	<0.3	µg/L	/	/
Toluen	<0.3	µg/L	/	/

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	0.6	µg/L	10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	0.6	µg/L	10	skladen
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L	100	skladen
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L	3	skladen
Trihaloeten (Trihaloeten (trikloroetilen) *)	<0.5	µg/L	10	skladen

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L C	/	/
-------------------------------	------	--------	---	---

Pesticidi

Glifosat	<0.09	µg/L	0.1	skladen
----------	-------	------	-----	---------

Pesticidi in metaboliti

Cimoksanil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Karbendazim	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Kvinoksifen	<0.009	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

MCPB	<0.022	µg/L	0.1	skladen
Mandipropamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L	0.1	skladen
Zoksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	0.021	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	0.026	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
2,4 - DB	<0.016	µg/L	0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L	0.1	skladen
MCP	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L	0.1	skladen

Poliaromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren	<0.004	µg/L	0.01	skladen
---------------	--------	------	------	---------

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Fluorid	<0.05	mg/L	F	1.5	skladen
Nitrit	<0.001	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Skupna trdota	15.1	°N		/	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/20295-24/120025-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-24/20295-24/120025-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/20295-24/120025-M




Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-24/120025-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: 2024/9247
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/120025
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 221624, 12.11.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Hrastje - Kleče
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.11.2024 10:45
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Slika oz. shema mesta odvzema:
Slika mesta odvzema

Sprejem vzorca Datum poročila: 17.12.2024
Datum in ura: 12.11.2024 12:37
Sprejel: Andrej Povše

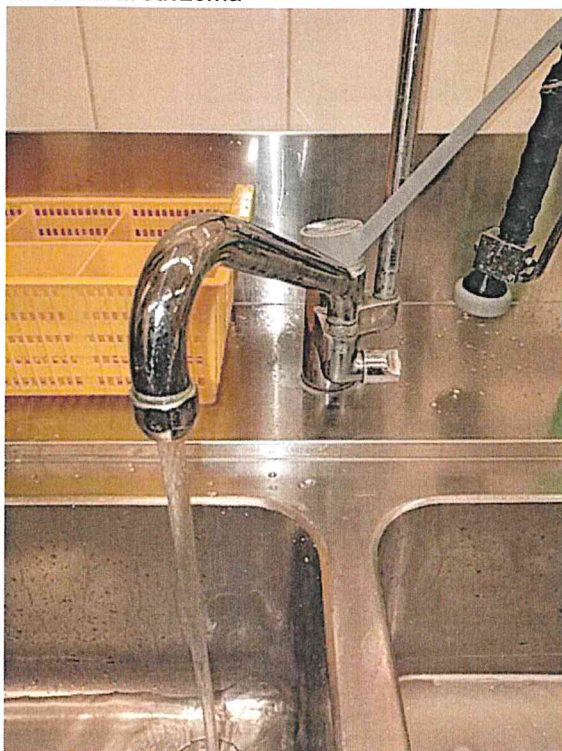



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	12.11.24 12.11.24
pH	7.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	12.11.24 12.11.24
<i>Meritev opravljena pri T = 13.8 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	541	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	12.11.24 12.11.24
<i>Meritev opravljena pri T = 13.8 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.11.24 12.11.24
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.11.24 12.11.24
Motnost	<0.10	#* 0.06	# NTU	SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	12.11.24 12.11.24
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.05	#	µg/L	Izračun, MB	29.11.24 17.12.24
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Nitrat/50+nitrit/3	0.308	#	mg/L	Laboratorijska metoda- izračuni, NM	19.11.24 17.12.24

Kraj izvedbe preiskav:

MB - Prvomajska ulica 1, Maribor

NM - Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 17.12.2024 11:18

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	2024/9247 - Vrtec Miškolin, enota Novo Polje, Cesta Novo Polje VI/1		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	24/120025		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)		
Skrbnik vzorca	Andrej Povše, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024 Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024		
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje Hrastje - Kleče, Vrtec Miškolin, enota Novo Polje, Cesta Novo Polje VI/1		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 16.12.2024	
Datum in ura: 12.11.2024 10:45	Datum in ura: 12.11.2024 12:37		
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV	Sprejel: Andrej Povše		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Hidrogenkarbonati	293	mg/L	HCO ₃	SIST EN ISO 9963-1: 1998, NM	18.11.24 18.11.24
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	18.11.24 18.11.24
Cianid - prosti	<0.5	µg/L	CN ⁻	SIST EN ISO 14403-2:2013, NM	13.11.24 13.11.24
Klorid	26.0	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	13.11.24 14.11.24
Nitrat	15.4	mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	13.11.24 14.11.24
Sulfat	15.2	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	13.11.24 14.11.24
Farmacevtske aktivne snovi					
17 alfa-Etinilestradiol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
17 beta-Estradiol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Atenolol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Azitromicin	<0.02 #	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Betaksolol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Bezafibrat	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Dietilstilbestrol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Diklofenak	<0.012 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Eritromicin	<0.02 #	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Estriol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Estron	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Fenofibrat	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Fenoterol	<0.003 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Gemfibrozil	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Ibuprofen	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Indometacin	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Karbamazepin	0.011 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Ketoprofen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Klaritromicin	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Klofibrična kislina	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Kloramfenikol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Klorotetraciklin	<0.02 #	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Kodein	<0.017 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Kofein	<0.017 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Metoprolol	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Naproxen	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Oksitetraciklin	<0.02 #	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Paracetamol	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Penicilin G	<0.021 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Propifenazon	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Propranolol	<0.004 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Salbutamol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Salicilna kislina	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Sotalol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Sulfadiazin	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Sulfadoksin	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Sulfamerazin	<0.010 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Sulfametoksazol	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Sulfatiazol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Tamoksifen	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Teofilin	<0.02 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Terbutalin	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Testosteron	<0.004 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Tetraciklin	<0.02 #	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Triklosan	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Trimetoprim	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-021, izdaja 8, NM	19.11.24 22.11.24
Fenolne snovi					
Pentaklorofenol	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
4-Nitrofenol	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
4-Kloro-3-metilfenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
3-Metilfenol + 4-Metilfenol	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2,4,6-Triklorofenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2,4-Dinitrofenol	<0.2 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2,4-Dimetilfenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
3,5-Dimetilfenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
2,4-Diklorofenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2-Nitrofenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2-Metoksifenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2-Metil-4,6-dinitrofenol	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2-Metilfenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
2-Klorofenol	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-124, izdaja 3, NM	05.12.24 09.12.24
Ftalati					
Benzil butil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Di-n-oktil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Dibutil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Dietil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Dimetil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Dinonil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Dioktil ftalat	<0.24	µg/L		SIST EN ISO 18856:2005, modificirana v točki 7 in 8.2, NM	14.11.24 18.11.24
Hormonski motilci					
4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol	<0.006	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.11.24 27.11.24
4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol dietoksilat	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.11.24 27.11.24
4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.11.24 27.11.24
4-Nonilfenol	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.11.24 27.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<0.03	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.11.24 27.11.24
Bisfenol A	<0.01	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.11.24 27.11.24
Kovine					
Krom (VI)	13	µg/L	Cr ⁶⁺	SIST EN ISO 23913: 2009 ^[2] , NM	15.11.24 15.11.24
Uran	0.50	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Bor	0.033	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Mangan	0.13	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Aluminij	<0.9	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Antimon	<0.05	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Arzen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Baker	0.0022	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Kadmij	<0.02	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Krom	10	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Molibden	0.11	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Nikelj	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Selen	0.22	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Svinec	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Kalcij	78	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Magnezij	18	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Natrij	15	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Kalij	1.2	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	18.11.24 18.11.24
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
Benzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
m,p- Ksilen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
o-Ksilen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Toluen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Heksakloroetan	<0.4 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Etilbenzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	0.60	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Tetrakloroeten+trikloroeten	0.60	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Vinilklorid	<0.05 #*	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Bromodiklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	15.11.24 19.11.24
Dibromodiklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	15.11.24 19.11.24
Triklorometan (kloroform)	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Tetraklorometan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Diklorometan	<0.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
1,1-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
1,1-Dikloroeten	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
1,1,1-Trikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
1,1,2-Trikloroetan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.11.24 19.11.24
Organska onesnaževala					
1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
1H-benzotriazol	0.024	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
4-metil-1H-benzotriazol	0.26 #*	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
5-metil-1H-benzotriazol	<0.004		µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	18.11.24 26.11.24
Perfluorobutanojska kislina	0.0042	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluorobutansulfonska kislina	0.0024	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluoroheksanojska kislina	0.0076	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluoroheptanojska kislina	0.0022	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluorooktanojska kislina	0.0022		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluorooktansulfonska kislina	0.0090		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluoropentanojska kislina	0.0078	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	#	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	18.11.24 20.11.24
Organski parametri						
Celotni organski ogljik - TOC	<0.3		mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	13.11.24 14.11.24
Nonilfenoli + nonilfenol etoksilati (vsota)	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	21.11.24 27.11.24
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	<6		µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005 ^[4] , NM	13.11.24 13.11.24
Ostali parametri						
Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	13.12.24 16.12.24
Pesticidi						
Boskalid	<0.006	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Epoksikonazol	<0.009	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Glifosat	<0.09	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	13.12.24 16.12.24
Metaflumizon	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Pesticidi in metaboliti						
Acetoklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Amidosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Aminometil fosfonska kislina	<0.09 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	13.12.24 16.12.24
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Cimoksanil	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Diflufenikan	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Diklobenil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.24 20.11.24
Dimetoat	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Flufenacet	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Foramsulfuron	<0.014	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Imidakloprid	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Izoksafutol	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Jodosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Karbendazim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Kloridazon	<0.004	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Klorotalonil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	19.11.24 20.11.24
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Kvinoksifen	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Mandipropamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Metosulam	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Mezosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Nikosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-24/120025-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pendimetalin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Pinoksaden	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Pirimikarb	<0.009	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Rimsulfuron	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Tebukonazol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Tiakloprid	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Tiametoksam	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Triasulfuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Tribenuron-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Tritosulfuron	<0.004	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Zoksamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Atrazin	0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Atrazin, Desetil-	0.026	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Dikamba	<0.05	#	µg/L	ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
MCPA	<0.013		µg/L	ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
MCP	<0.013		µg/L	ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Prometrin	<0.010		µg/L	ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Sebutilazin	<0.008		µg/L	ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24
Mezotrin	<0.006	#	µg/L	ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	#	µg/L	ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	18.11.24 20.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	13.11.24 15.11.24
Poliaromatski ogljikovodiki					
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	19.11.24 04.12.24
Benzo(b)fluoranten	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	19.11.24 04.12.24
Benzo(ghi)perilen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	19.11.24 04.12.24
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	19.11.24 04.12.24
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	19.11.24 04.12.24
Polciklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005 #	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	19.11.24 04.12.24
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	13.11.24 13.11.24
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	13.11.24 13.11.24
Fluorid	<0.05	mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	13.11.24 14.11.24
Fosfat-orto	<0.006	mg/L	PO ₄ ³⁻	ISO 15681-2:2018, NM	14.11.24 14.11.24
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	18.11.24 19.11.24
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	18.11.24 19.11.24
Nitrit	<0.001	mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395:1996, NM	13.11.24 13.11.24
Skupna trdota	15.1 #	°N		Izračun, NM	18.11.24 18.11.24
Tris fosfati					
Tributilfosfat	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-125, izdaja 6, NM	18.11.24 21.11.24
Triizobutilfosfat	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-125, izdaja 6, NM	18.11.24 21.11.24
Triizopropilfosfat	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-125, izdaja 6, NM	18.11.24 21.11.24
Trikloroetilfosfat	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-125, izdaja 6, NM	18.11.24 21.11.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Trikloropropilfosfat	<0.20 #	µg/L		ND-OKANM-125, izdaja 6, NM	18.11.24 21.11.24
Dibromoocetna kislina	<5.0 #	µg/L		EPA 552.2:1:1995, NM	14.11.24 18.11.24
Dikloroocetna kislina	<5.0 #	µg/L		EPA 552.2:1:1995, NM	14.11.24 18.11.24
Fenolne snovi-skupne	<5.0	µg/L		ISO 14402:1999(E)-točka 4, NM	13.11.24 13.11.24
Monobromoocetna kislina	<5.0 #	µg/L		EPA 552.2:1:1995, NM	14.11.24 18.11.24
Monokloroocetna kislina	<5.0 #	µg/L		EPA 552.2:1:1995, NM	14.11.24 18.11.24
Trikloroocetna kislina	<5.0 #	µg/L		EPA 552.2:1:1995, NM	14.11.24 18.11.24

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

[2] Metoda: CFA; oprema: CFA analizator; predpriprava vzorca: filtriran

[3] Konzerviranje vzorcev z Na₂S₂O₃ in KHSO₄.

[4] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sežig v toku kisika pri 1000 C, kulometrična titracija). Nefiltriran vzorec.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:

Pija Rep, univ. dipl. kem.

OKA Maribor

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 16.12.2024 11:04:04

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2024/9247
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/120025; Lab. št.: 24/11899
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Hrastje - Kleče,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 12.11.2024 10:45
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 12.11.2024 13:01
Prevzel: Barbara Kotnik

Datum poročila: 15.11.2024

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.11.2024 13.11.2024
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.11.2024 13.11.2024
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.11.2024 13.11.2024
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.11.2024 14.11.2024
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	12.11.2024 15.11.2024
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	12.11.2024 14.11.2024

Analitik:
Barbara Kotnik, mag.mol.funk.biol.

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 15.11.2024 11:51:16

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>