

NAŠA SKUPNOST



Mestna občina
Ljubljana



GLASILO ČETRTNE SKUPNOSTI POSAVJE
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

KAKŠNO VODO PIJEMO V ČS POSAVJE

Četrtno skupnost (ČS) Posavje s pitno vodo oskrbuje vodarna Kleče, ki se pod naseljema Savlje in Kleče v dolžini več kot enega kilometra razteza vse od kraka kamniške železnice na vzhodu vodarne do industrijske cone Stegne na njeni zahodni strani. Prebivalci, ki živijo v bližini vodarne, dobro poznajo njen pomen, nepozoren obiskovalec tega dela Ljubljane pa opazi zgolj nenavaden ostanek gozda tik ob severni obvoznici, ki je ograjen in občanom ni dostopen.


Vodarna Kleče je osrednji del centralnega vodovodnega sistema Ljubljane. Na dveh ločenih območjih, od katerih je severni del, tik pod Savljami, manjši, je skupaj šestnajst vodnjakov. Najgloblji sega sto metrov globoko v peščeno-prodnat zasip. Tu se podzemna voda nepretrgoma izkorišča že od leta 1890. Na območju vodarne je približno trideset metrov pod površino, njena gladina pa se stalno spreminja. V različnih vodnih stanjih gladina letno zaniha od dva do štiri metre, na daljši rok pa celo več. Podzemna voda se napaja s pronicanjem Save iz njene struge v vodonosne plasti in s padavinami, ki prenikajo skozi plast humusa ter navzdol skozi nenasičene plasti proda in peska vse do njene gladine. Procesji so počasni, na poti pa se voda, ki izvira iz padavin ali reke, očisti, da je primerna za pitje. Pri tem imajo pomembno vlogo številni mikroorganizmi, bakterije, alge in živali, saj se z njihovo navzočnostjo vodni vir, ki v resnici to ni, »samoočisti«.

Postopki priprave vode v vodarni Kleče niso potrebni, zato načrpana voda po dvigu iz podtalja takoj odteče proti uporabnikom. Na poti pitne vode v ČS Posavje se voda nikjer ne zadržuje, kot na primer na drugih območjih mesta, kjer se lahko začasno hrani v rezervoarjih oziroma vodohranih. Leta 2023 posebnosti pri oskrbi s pitno vodo ni bilo. Program

spremljanja parametrov pitne vode je leta 2023 potekal po vnaprej pripravljenem načrtu, po katerem so določeni mesta vzorčenja, vrsta preskušanj in najmanjša pogostnost vzorčenja glede na oceno tveganja za varnost oskrbe s pitno vodo. Na šestih nadzornih točkah za nazor pitne vode na območju ČS Posavje je bilo poleg

na območju ČS Posavje ugotovljena enkrat. Presežena je bila vrednost indikatorskega parametra, zaradi česar pa zdravje uporabnikov ni bilo kakorkoli ogroženo. Ponovitev nadzora pitne vode neskladnosti ni potrdila. V tovrstnih primerih uporabnikov ne obveščamo; obvestili bi jih le, če bi bilo ogroženo

mi, ji ne bodo niti prihodnje generacije. Zato že skoraj dve desetletji podatke o tem, kakšno vodo pijemo, prikazujemo na spletu, le malce je treba pobrskati, da pridete do rezultatov, in še nekaj truda vložiti, da jih preberete. Poročila o občasnih preskusih za vsa območja, kamor priteče voda iz vodarne Kleče, so od leta 2005 objavljena na spletni strani www.vokasnaga.si v rubriki Kakšno vodo pijemo. Tam so objavljene tudi druge pomembne informacije o oskrbi s pitno vodo. Toplo vabljeni, da se z njimi seznanite.

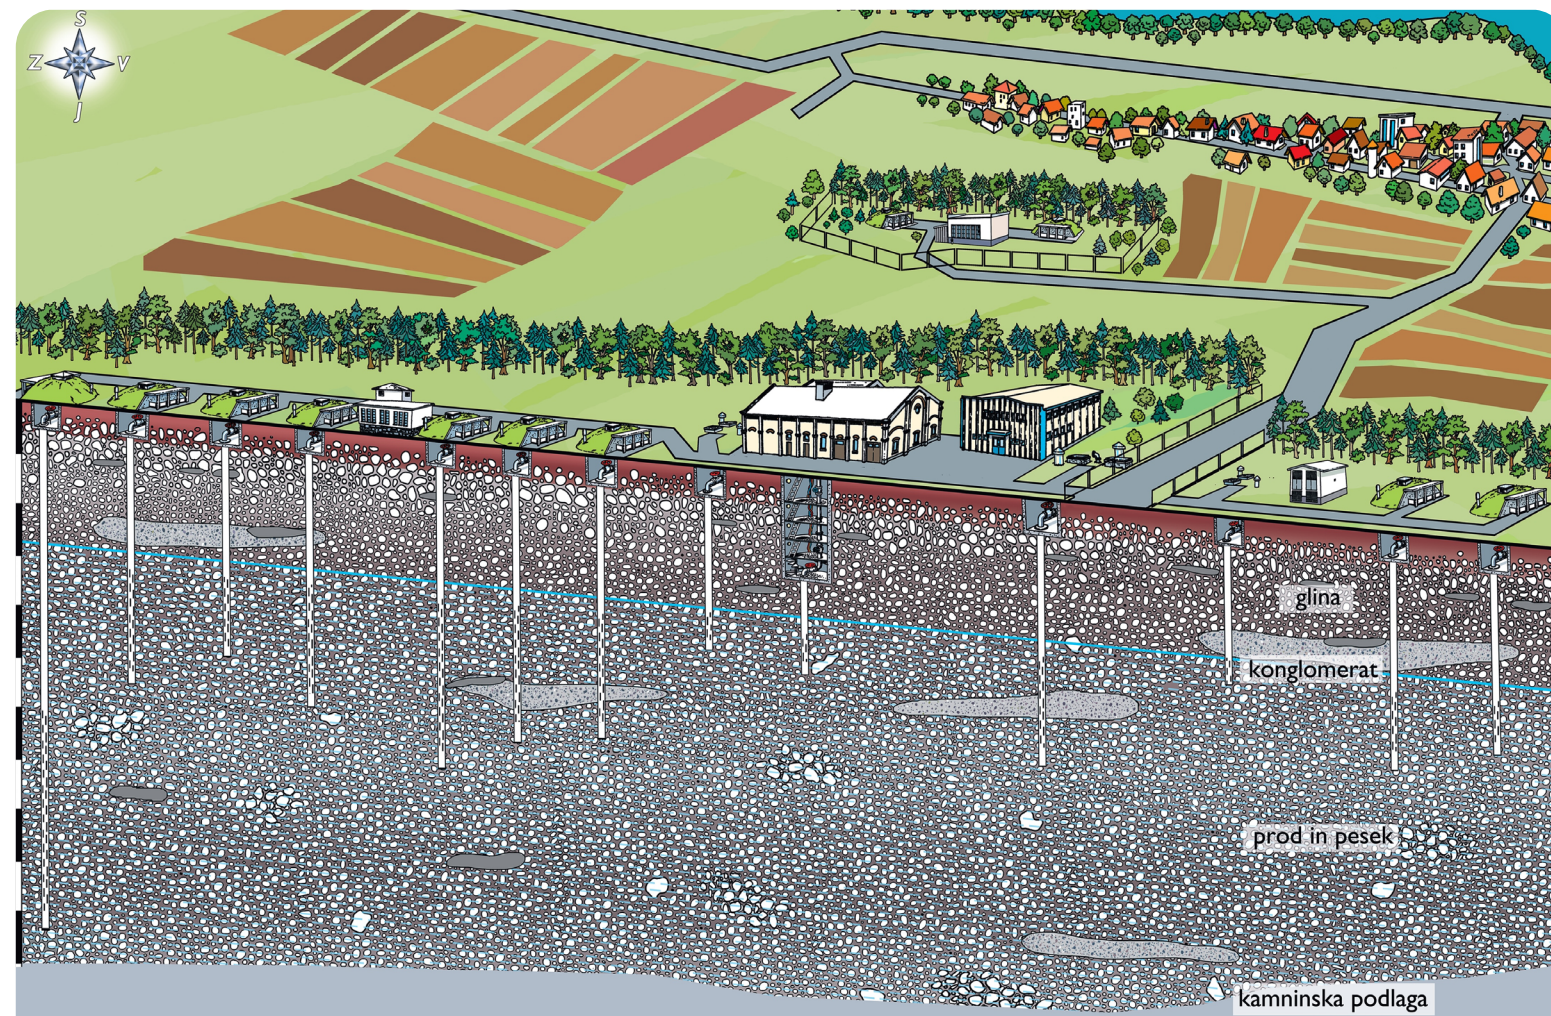

VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

VODARNA KLEČE

tedenskega nadzora v vodarni Kleče odvzetih še 42 vzorcev za mikrobiološko preskušanje in šest vzorcev za fizikalno-kemijsko preskušanje.

Mikrobiološka neskladnost pitne vode je bila leta 2023 v okviru rednih preskušanj

njihovo zdravje oziroma če bi za to obstajal že zgolj sum.

Na VOKA zagovarjamo stališče, da je pitni vodi iz javnega vodovoda treba zaupati, če si to zaupanje zasluži, in to v ČS Posavje nedvomno drži. Če ji ne bomo zaupali