VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA

OBVESTILO UPORABNIKOM VODOVODNEGA SISTEMA PIJAVA GORICA O NAČINIH OBVEŠČANJA JAVNOSTI V LETU 2020

Spoštovani,

skladno z določbami **Pravilnika o pitni vodi** (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov **vodovodnega sistema Pijava Gorica**.

ČLEN PRAVILNIKA	VZROK ZA OBVEŠČANJE	ČAS OBVEŠČANJA	NAČIN OBVEŠČANJA
9. člen	Vzrok neskladnosti pitne vode[1] je v **interni vodovodni napeljavi**	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh	1. Telefonsko obvestilo 2. Pisno obvestilo 3. Obvestilo upravniku (večstanovanjski objekti)
21. člen	**Omejitev ali prepoved uporabe** pitne vode	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah, obveščanje po radiu vsak dan do preklica (po 14 dneh ukrepa le enkrat na teden)	1. SMS sporočilo[2] 2. E-pošta[2] 3. Spletni naslov www.vokasnaga.si/motnje-na-sistemu 4. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov, sicer pa: 5. Radio Slovenija (1. program, Val 202) in Zeleni val 6. Informacijske točke (glej sliko)
22. člen	Obveščanje v primeru **odprave vzrokov neskladnosti**	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu	1. SMS sporočilo[2] 2. E-pošta[2] 3. Spletni naslov www.vokasnaga.si/motnje-na-sistemu 4. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov, sicer pa: 5. Radio Slovenija (1. program, Val 202) in Zeleni val 6. Informacijske točke (glej sliko)
21. člen 22. člen	**Preklic** omejitev ali prepovedi uporabe Obvestilo o **zaključku** odprave neskladnosti	V dveh urah po preklicu Najkasneje v enem dnevu	1. SMS sporočilo[2] 2. E-pošta[2] 3. Spletni naslov www.vokasnaga.si/motnje-na-sistemu 4. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila objektov, sicer pa: 5. Radio Slovenija (1. program, Val 202) in Zeleni val 6. Informacijske točke (glej sliko)
31. člen	Obveščanje v primeru **dovoljenja za odstopanje**, ki ga izda Ministrstvo za zdravje Obveščanje o **prenehanju dovoljenja za odstopanje**	Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh	1. Radio Slovenija (1. program, Val 202) in Zeleni val 2. Informacijske točke (glej sliko) 3. SMS sporočilo[2] 4. E-pošta[2] 5. Spletni naslov www.vokasnaga.si/motnje-na-sistemu
34. člen	Obveščanje o **skladnosti** v okviru notranjega nadzora	Najmanj enkrat letno	Spletni naslov www.vokasnaga.si/informacije/kaksno-vodo-pijemo
34. člen	**Letno poročilo** o skladnosti pitne vode	Najmanj enkrat letno (do 31. marca)	1. Spletni naslov: www.vokasnaga.si/informacije/kaksno-vodo-pijemo/letno-porocilo-o-skladnosti-pitne-vode 2. Glasnik, Glasilo občine Škofljica

[1]Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljevanju skladnost) je skladnost z zahtevami za mejne vrednosti parametrov iz priloge I Pravilnika, ki se po potrebi dopolni z dodatnimi parametri in njihovimi mejnimi vrednostmi.

[2]Uporabnike, ki se želijo vključiti v sistem brezplačnega obveščanja prek SMS sporočil, prosimo, da na spletni strani www.vokasnaga.si/voka-elista-prijava izpolnijo e-obrazec »Prijava na obveščanje«.

Informacijske točke vodovodnega sistema Pijava Gorica se nahajajo na 19 lokacijah:

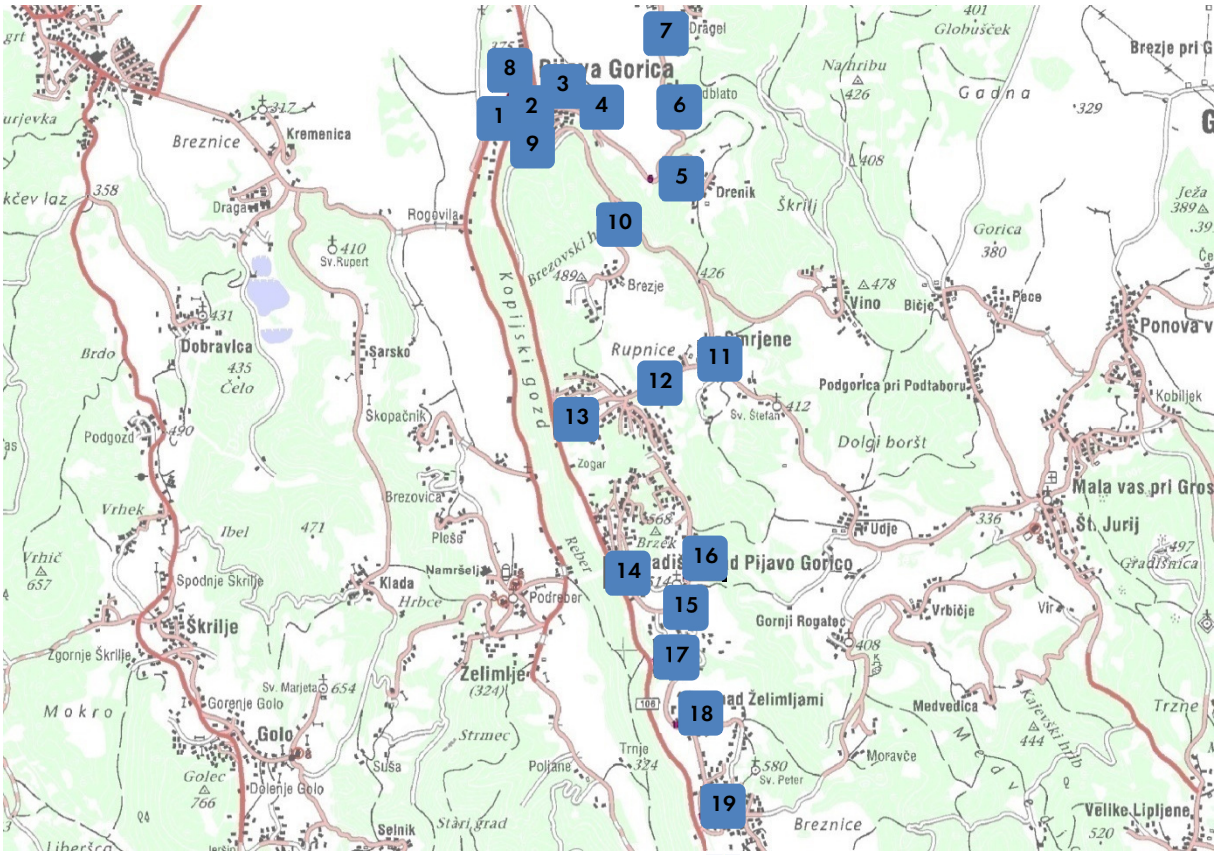

ŠT. TABLE	LOKACIJA
1	Želimeljska cesta 1 (oglasna deska)
2	Prijateljeva ulica 1 (oglasna deska)
3	Cesta na Drenik 19 (drog javne razsvetljave)
4	Cesta na Drenik 41 (drog javne razsvetljave)
5	Križišče: Gorenje Blato - Drenik
6	Gorenje Blato 84A (oglasna deska)
7	Gorenje Blato 57 (drevo)
8	Na Hrib 24 (drog javne razsvetljave)
9	Vrtna ulica 2 (drog javne razsvetljave)
10	Brezje (oglasna deska)

ŠT. TABLE	LOKACIJA
11	Smrjene 11 (oglasna deska)
12	Smrjene 44 (oglasna deska)
13	Smrjene 99D (oglasna deska)
14	Gradišče I/3 (oglasna deska)
15	Gradišče I/62 (oglasna deska)
16	Gradišče XIX/2(oglasna deska)
17	Cesta na vrh 19 (gostišče Bor, oglasna deska)
18	Vrh nad Želimljami (prečrpalnica, oglasna deska)
19	Vrh nad Želimljami 20 (oglasna deska)

Vabimo vas, da za aktualne informacije obiščete spletni strani www.vokasnaga.si in www.cevko.si ter nas spremljate na Facebook strani JP VOKA SNAGA. Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na povezavi www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda.

Za morebitna vprašanja lahko pokličete na brezplačno modro številko 080 8652 ali 01 58 08 100 ali pa nam pišete na naslov vokasnaga@vokasnaga.si. Osebno nas lahko obiščete na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani. Nujne klice sprejema dežurna služba 24 ur dnevno na telefonski številki 01 58 08 112.

Ljubljana, januar 2020

JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d. o. o.