**Poročilo o preskušanju****VO-KA pitna voda E OBČASNI FIZIKALNO KEMIJSKI IN MIKROBIOLOŠKI
PRESKUSI 2013/3030**

Vzorec: VO-KA pitna voda E
Naročnik: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
Lastnik: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
Vir: Vodovodni sistem Mali Vrh pri Prežganju
Mesto odvzema: Lokalni vodovodni sistem Mali vrh pri Prežganju (U), .
Namen: Pogodba
Datum odvzema: 04.06.2013 11:57
Odvzel: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Vzorčenje in terenske meritve

Vzorčenje Metoda SIST ISO 5667-5: 2007

št. izvida 1727/2013




Preiskava	Enota	Rezultat	Normativ	Metoda	Opombe
Temperatura vode	st. C	11.9		SIST DIN 38404-4:2000	
Elektroprevodnost (20stC)	uS/cm	509	<2500	SIST EN 27888:1998	Temperatura vode = 11.9°C. Temperaturna kompenzacija.
pH		7.7	6,5-9,5	ISO 10523: 2010	Temperatura vode = 11.9°C.
Klor prosti rezidualni (na terenu)	mg/L Cl ₂	0.23		EN ISO 7393-2:2000	
Vonj	organoleptična ocena	sprejemljiv	sprejemljiv	SIST EN 1622:2007	
Okus	organoleptična ocena	sprejemljiv	sprejemljiv	SIST EN 1622:2007	


- krepko označeni rezultati niso v skladu z normativnimi vrednostmi iz upoštevanih predpisov
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenčno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upoštevanja merilne negotovosti.

Upoštevani predpisi:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS. Št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

predstojnica Službe za higieno, epidemiologijo in ekologijo
Bonia Miljavac, dr.med. spec. higijene

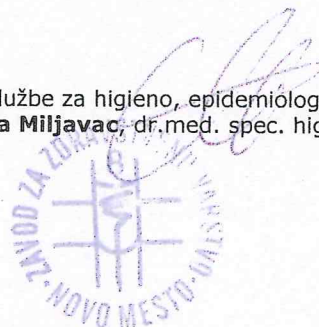



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
Mikrobiološki laboratorij
Oddelek za sanitarno mikrobiologijo

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto | ☎ 07 39 34 121 | 📠 07 39 34 101 | ✉ sanitarna.mikrobiologija@zvv-nm.si | www.zvv-nm.si

Poročilo o preskušanju

Lab. št: 2013/5153

Vzorec VO-KA pitna voda E OBČASNI FIZIKALNO KEMIJSKI IN MIKROBIOLOŠKI PRESKUSI 2013/3030

Naročnik JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana

Lastnik JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana

Odvzemno mesto Lokalni vodovodni sistem Mali vrh pri Prežganju (U),

Odvzem vzorca

Datum in ura: 04.06.2013 11:57

Odvzel: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.,

Prejem vzorca

Datum in ura: 06.06.2013 07:22

Prejel: Weiss Brigita

Začetek in konec analize

Začetek analize: 06.06.2013

Analizirano do: 07.06.2013

REZULTATI PRESKUŠANJA

Preiskava	Oznaka metode	Rezultat	Mejna vrednost
Escherichia coli CFU/100 mL	MMB-SM-03 SIST EN ISO 9308-1:2001/AC:2009 Standardni test	Nismo našli	0
Koliiformne bakterije CFU/100 mL	MMB-SM-03 SIST EN ISO 9308-1:2001/AC:2009 Standardni test	Nismo našli	0
Intestinalni enterokoki CFU/100 mL	MMB-SM-06 SIST EN ISO 7899-2:2000	Nismo našli	0
Clostridium perfringens CFU/100 mL	MMB-SM-05 Direktiva Sveta 98/83/ES	Nismo našli #	0
Skupno število bakterij pri 22°C CFU/mL	MMB-SM-01 SIST EN ISO 6222:1999	0	
Skupno število bakterij pri 36°C CFU/mL	MMB-SM-01 SIST EN ISO 6222:1999	2	<100

Krepko tiskani rezultati niso skladni z normativi navedenimi v upoštevanih kriterijih. Rezultati, označeni z #, se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Upoštevani kriteriji:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS. Št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)


Odgovorni analitik:
Brigita Weiss, dipl. san. inž

Po pooblastilu
predstojnice Mikrobiološkega laboratorija:
Matjaž Retelj, udm


KONEC POROČILA O PRESKUŠANJU



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-019



Ko poročila ne
potrebujete
več, ga
reciklirajte.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska pošta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemični laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-019

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Poročilo o preskušanju

Lab. št.: 2013/4854

Splošni podatki:

Namen: Pogodba

Naročnik: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana

Lastnik: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana

Odvzel: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana

Podatki o vzorcu:

Vrsta vzorca: Pitne vode

Oznaka vzorca: VO-KA pitna voda E OBČASNI FIZIKALNO KEMIJSKI PRESKUSI 2013/3030

Mesto odvzema: Lokalni vodovodni sistem Mali vrh pri Prežganju (U),

Datum odvzema: 04.06.2013 11:57

Datum prevzema: 06.06.2013 07:09

Analizirano do: 11.07.2013

Datum izpisa: 11.07.2013

Rezultati preskušanja

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Normativ	Metoda	Opombe	Datum od-do
SPLOŠNI PARAMETRI							
Barva	m-1	<0.2	<0.1	# 0,5	SIST EN ISO 7887:2012; metoda B	valovna dolžina = 436 nm T=22°C	05.06.
Motnost	NTU	0.13		5	SIST EN ISO 7027-Poglavje 6: 2000		05.06.
Amonij	mg/L NH ₄	<0.006	0.005	# 0.50	SIST ISO 7150-1: 1996		05.06.
Nitriti	mg/L NO ₂	<0.008	0.002	# 0,5	SIST EN 26777: 1996		05.06.
vsota nitrat/50+nitrit/3	mg/L	0.05	#	1	SIST EN 26777: 1996		12.06. 08.07.
Nitrati	mg/L NO ₃	2.40		50	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca.	06.06. 07.06.
Sulfat	mg/L SO ₄	10.7		250	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca.	06.06. 07.06.
Klorid	mg/L Cl	2.01		250	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca.	06.06. 07.06.
Fluorid	mg/L F	0.049		1.5	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca.	06.06. 07.06.
Fosfor-ortofosfatni	mg/L PO ₄	0.084			SIST EN ISO 6878-Točka 4: 2004		24.06.
Celotni organski ogljik (TOC)	mg/L C	1.15		4	SIST EN 1484: 1998		05.06.
KOVINE IN NEKOVINE							
Aluminij	ug/L Al	4.2		200	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.06.
Antimon	ug/L Sb	<0.05	0.040	# 5,0	SIST EN ISO 17294-2: 2005		22.06. 24.06.
Arzen	ug/L As	<0.1	0.085	# 10	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Baker	mg/L Cu	0.0015		2,0	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Bor	mg/L B	0.0035		1.0	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Kadmij	ug/L Cd	<0.02	<0.008	# 5	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Krom 6+	ug/L Cr	<10	<3	#	SIST EN ISO 23913: 2009		05.06.

Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije. Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec.
Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati in se ne sme uporabljati v reklamne namene.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska pošta: info@zzv-nm.si / spleti: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemični laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-019

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2013/4854

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Normativ	Metoda	Opombe	Datum od-do
Krom - skupno	ug/L Cr	<0.4	<0.1	# 50	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Nikelj	ug/L Ni	0.70		20	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Selen	ug/L Se	<0.1	0.074	# 10	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Železo	ug/L Fe	<40	12	# 200	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Svinec	ug/L Pb	1.2		25	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Živo srebro	ug/L Hg	<0.015	<0.009	# 1.0	SIST EN ISO 12846:2012		06.06.
Kalcij	mg/L Ca	67			SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Magnezij	mg/L Mg	33			SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Natrij	mg/L Na	0.80		200	SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Kalij	mg/L K	0.35			SIST EN ISO 17294-2: 2005		07.06. 24.06.
Trdota skupna	st.N	17.0	#		SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.06. 11.07.
Pesticidi - triazinski in drugi							
Acetoklor	ug/L	<0.007	<0.002	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Alaklor	ug/L	<0.007	<0.002	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Atrazin	ug/L	<0.009	<0.003	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Desetilatrazin	ug/L	<0.004	<0.001	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Desizopropilatrazin	ug/L	<0.04	# <0.01	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Cianazin	ug/L	<0.009	<0.003	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Dimetaklor	ug/L	<0.006	# <0.002	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Flufenacet	ug/L	<0.003	# <0.001	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Fluopikolid	ug/L	<0.006	# <0.002	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Flurokloridon	ug/L	<0.007	# <0.002	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Heksazinon	ug/L	<0.013	<0.004	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Klorantraniliprol	ug/L	<0.005	# <0.002	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Metazaklor	ug/L	<0.008	<0.002	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Metolaklor	ug/L	<0.011	<0.003	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Metabolit S-metolaklora ESA	ug/L	<0.017	# <0.005	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska pošta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemični laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-019

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2013/4854

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Normativ	Metoda	Opombe	Datum od-do
Metabolit S-metolaklora OXA	ug/L	<0.015 #	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Metribuzin	ug/L	<0.010	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Napropamid	ug/L	<0.010	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Petoksamid	ug/L	<0.021 #	<0.006 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Pinoksaden	ug/L	<0.007 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Prometrin	ug/L	<0.010	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Propazin	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Sebutilazin	ug/L	<0.008	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Simazin	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
S-metolaklor	ug/L	<0.03 #	<0.01 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Terbumeton	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Terbutilazin	ug/L	<0.015	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Desetil terbutilazin	ug/L	<0.02	<0.005 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Terbutrin	ug/L	<0.013	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Pesticidi - organofosforni in drugi							
2,6-Diklorobenzamid	ug/L	<0.006	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Azinfos-metil	ug/L	<0.001	<0.0002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Azoksistrobin	ug/L	<0.002	<0.0004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Benalaksil	ug/L	<0.03		0.1	Laboratorijska metoda M 712/5, izdaja 2		21.06.
Ciprodinil	ug/L	<0.01	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Diklorvos	ug/L	<0.003	<0.0009 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Dimetenamid	ug/L	<0.001	<0.0004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Dimetoat	ug/L	<0.001	<0.0003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Fenheksamid	ug/L	<0.001	<0.0002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska pošta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemični laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-019

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2013/4854

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Normativ	Metoda	Opombe	Datum od-do
Fenpropidin	ug/L	<0.007 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Fention	ug/L	<0.002	<0.0006 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Flukvinkonazol	ug/L	<0.005 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Foksim	ug/L	<0.005 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Imidakloprid	ug/L	<0.003	<0.001 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Klomazon	ug/L	<0.005 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Klorfenvinfos	ug/L	<0.002	<0.0007 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Kloridazon	ug/L	<0.004	<0.001 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Klorotalonil	ug/L	<0.03 #		0.1	Laboratorijska metoda M 712/5, izdaja 2		21.06.
Malation	ug/L	<0.006	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Metalaksil	ug/L	<0.001	<0.0002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Metiokarb	ug/L	<0.01	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Metosulam	ug/L	<0.003 #	<0.001 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Mevinfos	ug/L	<0.002	<0.0006 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Pendimetalin	ug/L	<0.001	<0.0003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Penkonazol	ug/L	<0.002	<0.0007 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Pirimifos-metil	ug/L	<0.03		0.1	Laboratorijska metoda M 712/5, izdaja 2		21.06.
Propikonazol	ug/L	<0.002	<0.0004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Tiakloprid	ug/L	<0.007	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Triadimefon	ug/L	<0.003	<0.0009 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Trifloksistrobin	ug/L	<0.001	<0.0003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		26.06.
Pesticidi - fenoksialkanojski							
2,4-DB	ug/L	<0.016 #	<0.005 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
2,4,5-T	ug/L	<0.010 #	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska pošta: info@zzv-nm.si / spleti: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemični laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-019

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2013/4854

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Normativ	Metoda	Opombe	Datum od-do
2,4-D	ug/L	<0.015 #	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
2,4-DP(diklorprop)	ug/L	<0.020 #	<0.006 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Bentazon	ug/L	<0.012 #	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Bromoksinil	ug/L	<0.021 #	<0.006 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Dicamba	ug/L	<0.05 #	<0.02 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Ioksinil	ug/L	<0.009 #	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
MCPA	ug/L	<0.013 #	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
MCPB	ug/L	<0.022 #	<0.007 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
MCPP (Mekoprop)	ug/L	<0.013 #	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Mezotrion	ug/L	<0.006 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Fenoprop(silvex,2,4,5-TP)	ug/L	<0.008 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Pesticidi - uronski							
Bromacil	ug/L	<0.008	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Dimetomorf	ug/L	<0.004 #	<0.001 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Diuron	ug/L	<0.007	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Fluometuron	ug/L	<0.010	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Izoproturon	ug/L	<0.008	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Klorbromuron	ug/L	<0.011	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Klortoluron	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Linuron	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Metamitron	ug/L	<0.005	<0.001 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Metobromuron	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Metoksuron	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Monolinuron	ug/L	<0.009	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska pošta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemični laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2013/4854

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Normativ	Metoda	Opombe	Datum od-do
Monuron	ug/L	<0.010	<0.003	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Neburon	ug/L	<0.011	<0.003	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
Tiametoksam	ug/L	<0.004	# <0.001	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 5		27.06. 29.06.
PESTICIDI							
Pesticidi - vsota	ug/L	<0.1	#	0.5			11.07.
LAHKOHLAPNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI - BTX							
Benzen	ug/L	<0.2	<0.1	# 1.0	SIST EN ISO 15680: 2004		07.06. 13.06.
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI							
Trihalometani (THM) - vsota	ug/L	<4	3.8	# 100	SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
Bromodiklorometan	ug/L	1.4			SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
Dibromoklorometan	ug/L	0.5			SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
Bromoform (Tribromometan)	ug/L	<1	<0.2	#	SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
Kloroform (Triklorometan)	ug/L	<2	1.9	#	SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
1,2-Dikloroetan	ug/L	<0.2	<0.1	# 3,0	SIST EN ISO 15680: 2004		07.06. 13.06.
Tetrakloroeten	ug/L	<0.06	<0.03	#	SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
Trikloroeten	ug/L	<0.2	<0.05	#	SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
Tetrakloroeten in trikloroeten	ug/L	<0.08	#	10	SIST EN ISO 10301-Poglavje 3: 1998		07.06. 13.06.
POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI							
PAO - vsota	ug/L	#		0.1	SIST EN ISO 17993: 2004		08.07.
Benzo(b)fluoranten	ug/L	<0.005	# <0.001	#	SIST EN ISO 17993: 2004		08.07.
Benzo(k)fluoranten	ug/L	<0.004	# <0.001	#	SIST EN ISO 17993: 2004		08.07.
Indeno(1,2,3-c,d)piren	ug/L	<0.004	# <0.001	#	SIST EN ISO 17993: 2004		08.07.
Benzo(ghi)perilen	ug/L	<0.004	# <0.001	#	SIST EN ISO 17993: 2004		08.07.
Benzo(a)piren	ug/L	<0.004	# <0.001	# 0.01	SIST EN ISO 17993: 2004		08.07.
Pesticidi - sulfonilurea							
Amidosulfuron	ug/L	<0.013	# <0.004	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Foramsulfuron	ug/L	<0.014	# <0.004	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Klopipalid	ug/L	<0.1	# <0.03	# 0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.



Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Novo mesto, Mej vrti 5; tel.: (07)39 34 100; fax: (07)39 34 101

elektronska pošta: info@zzv-nm.si / splet: www.zzv-nm.si

Sanitarno-kemični laboratorij

Novo mesto, Dalmatinova ul. 3; tel.: (07)39 34 161; fax: (07) 39 34 179



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST. EN ISO/IEC 17025
LP-019

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2013/4854

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Normativ	Metoda	Opombe	Datum od-do
Mezosulfuron	ug/L	<0.005 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Nikosulfuron	ug/L	<0.013 #	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Prosulfuron	ug/L	<0.007 #	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Rimsulfuron	ug/L	<0.05 #	<0.02 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Triasulfuron	ug/L	<0.010 #	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.
Tritosulfuron	ug/L	<0.004 #	<0.001 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 2		09.07.


- # - Rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.
- skladnost oziroma neskladnost rezultata z referenčno/normativno vrednostjo je ocenjena brez upoštevanja merilne negotovosti.
- Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOQ
- Stolpec Rezultat < LOQ:
 - Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vključno meje zaznavnosti do meje določljivosti ($LOD \leq x < LOQ$).
 - Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnosti ($< LOD$).
- krepko označen rezultat ni v skladu z normativom
- vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v laboratoriju

Normativi so iz predpisa:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS. Št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09),

Dušan Fortuna, univ.dipl.kem.
spec. san. kemije
predstojnik

za





Zaključna ocena ni vključena v obseg akreditacije.

**Zaključna ocena vzorca VO-KA pitna voda E OBČASNI FIZIKALNO
KEMIJSKI IN MIKROBIOLOŠKI PRESKUSI 2013/3030:**

Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov preskušanja Mikrobiološkega laboratorija lab. št. 2013/5153 ter rezultatov preskušanja Sanitarno kemičnega laboratorija lab. št. 2013/4854 ocenjujemo, da je vzorec skladen s predpisi in s tem zdravstveno ustrezen.

predstojnica Službe za higieno, epidemiologijo in ekologijo
Bonia Miljavac, dr.med. spec. higiene

