


Detajl 15: Zračnik

M 1:20

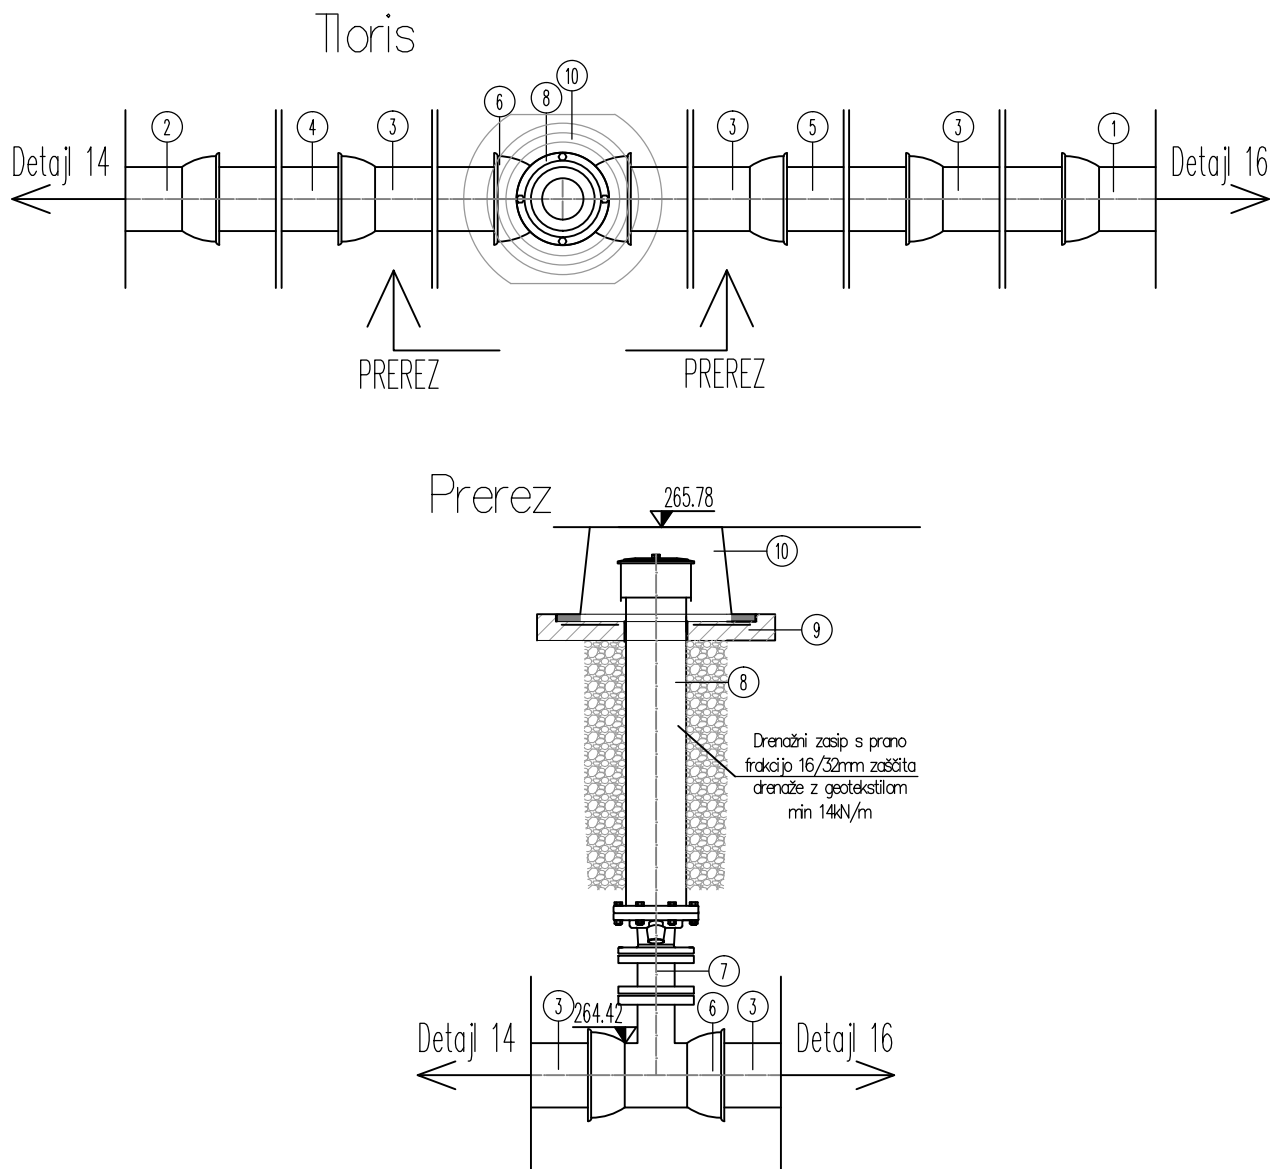

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, standardni spoj, l=6m	NL DN150	
2	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidni spoj, l=6m	NL DN150	1 kos
3	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidni spoj, l=6m	NL DN150	3 kos
4	Vmesni kos NL DN150, l=2.5m*	NL DN150	1 kos
5	Vmesni kos NL DN150, l=0.5m*	NL DN150	1 kos
6	Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN80, sidni spoj	MMA150/80	1 kos
7	Ravna cev s prirobnicami DN80 (l=100mm*)	FF80(100)*	1 kos
8	Odzračevalna garnitura (podtalna) DN80 (l=1055mm)	Zr80	1 kos
9	Montažna betonska podložka za zračnik DN80		1 kos
10	Cestna kapa za zračnik DN80, kvalitetne izvedbe		1 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Upoštevan v detajlu 10!

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungstools)



svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI