


Detajl 2: Horizontalni lom in zračnik M 1:20

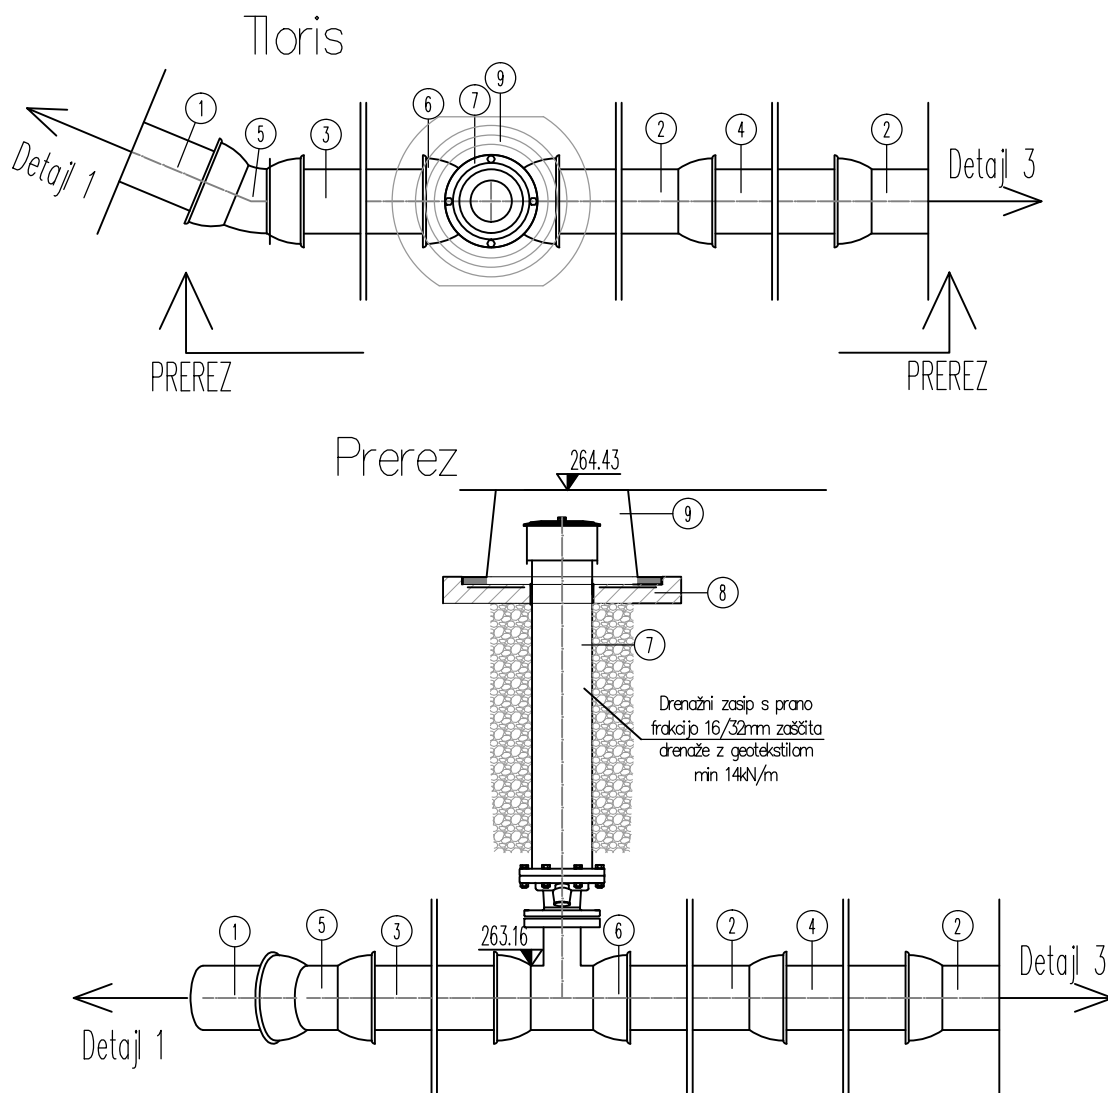

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	1 kos	Upoštevan v detajlu 1!
2	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	2 kos	
3	Vmesni kos NL DN150, l=0.5m*	NL DN150	1 kos	
4	Vmesni kos NL DN150, l=4.0m*	NL DN150	1 kos	
5	Koleno (22.5°) z obojkama DN150, sidrni spoj	MMK150(22.5°)	1 kos	
6	Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN80, sidrni spoj	MMA150/80	1 kos	
7	Odzračevalna garnitura (podtalna) DN80 (l=1055mm)	Zr80	1 kos	
8	Montažna betonska podložka za zračnik DN80		1 kos	
9	Cestna kapa za zračnik DN80, kvalitetne izvedbe		1 kos	

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)



svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI