


Detajla 23 in 24: Odcep za HVP 34 in horizontalni lom

M 1:20

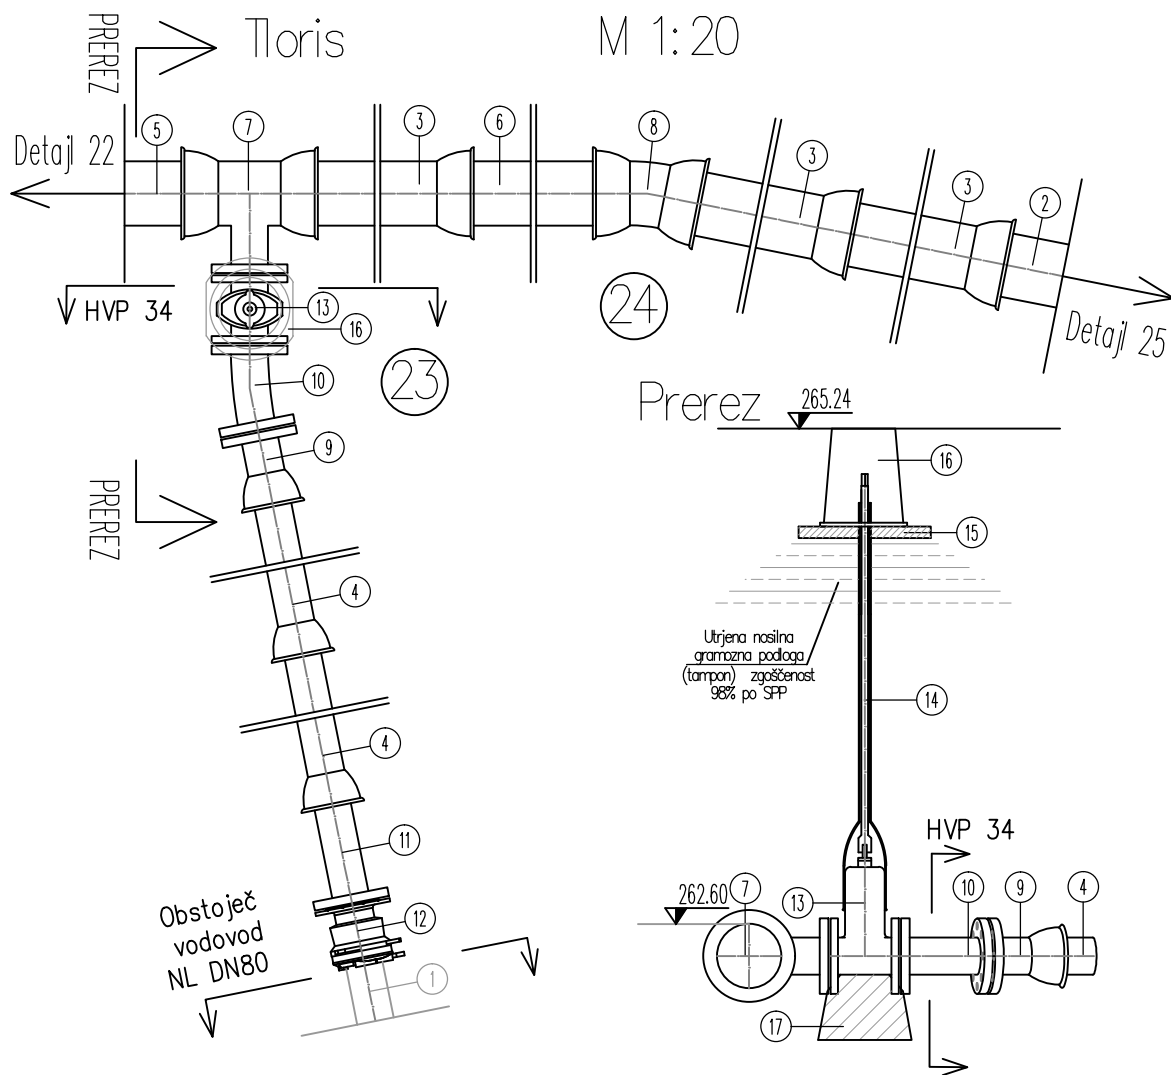

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Obstoječ vodovod NL DN80	NL DN80	
2	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, standardni spoj, l=6m	NL DN150	1 kos
3	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidni spoj, l=6m	NL DN150	3 kos
4	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN80, sidni spoj, l=6m	NL DN80	2 kos
5	Vmesni kos NL DN150, l=1,0*	NL DN150	1 kos
6	Vmesni kos NL DN150, l=1,0*	NL DN150	1 kos
7	Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN100, sidni spoj	MMA150/100	1 kos
8	Koleno (11,25°) z obojkama DN150, sidni spoj	MMK150(11,25°)	1 kos
9	Spojni kos s prirobnico in obojko DN80, sidni spoj	E80	1 kos
10	Koleno (11,25°) s prirobnicami DN80	FFK80(11,25°)	1 kos
11	Spojni kos s prirobnico DN80 in ravnim kosom cevi	F80	1 kos
12	Univerzalna enojna spojka s prirobnico DN80 za spoj NL DN80, sidni spoj, npr. Hawle Synoflex, +GF+ MJ, ...	DN80/DN80	1 kos
13	Zasun s prirobnicami DN80 (l=180mm; npr. EURO20, tip23)	Z80	1 kos
14	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=1,2-2,1m)		1 kos
15	Montažna betonska podložka za zasun DN80		1 kos
16	Cestna kapa za zasun DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos
17	Podbetoniranje vodovodne armature		1 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Upoštevan v
detalju 22!

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)

KONO B

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI

VODOVOD "V1" - 2. faza