


DETAJL POLAGANJA CEVOVODA PE100d32–d63

hišni priključki (po SIST ISO 4427)

M 1:10

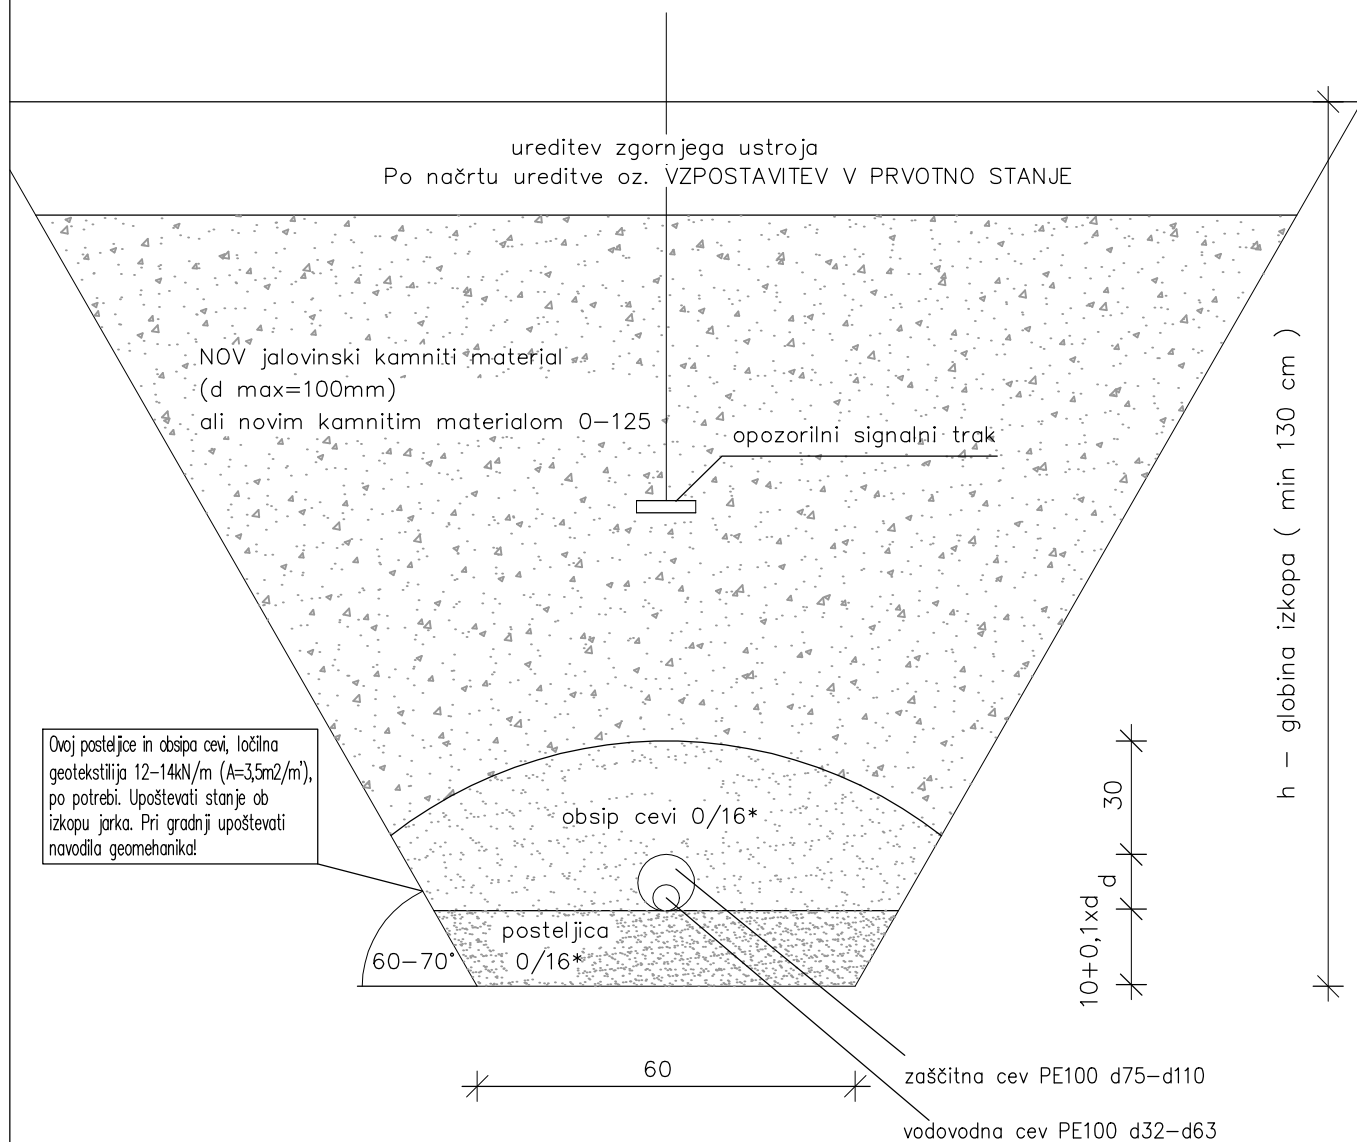

Ovoj posteljice in obsipa cevi, ločilna geotekstilija 12-14kN/m ($A=3,5m^2/m'$), po potrebi. Upoštevati stanje ob izkopu jarka. Pri gradnji upoštevati navodila geomehanika!

* v primeru uporabe lomljenega zasipnega materiala 0/11, če se uporabi PE100 RC cevi (TIP 1,2) maksimalno zrno v območju cevi 63mm

KONO B

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734-V/17;PZI