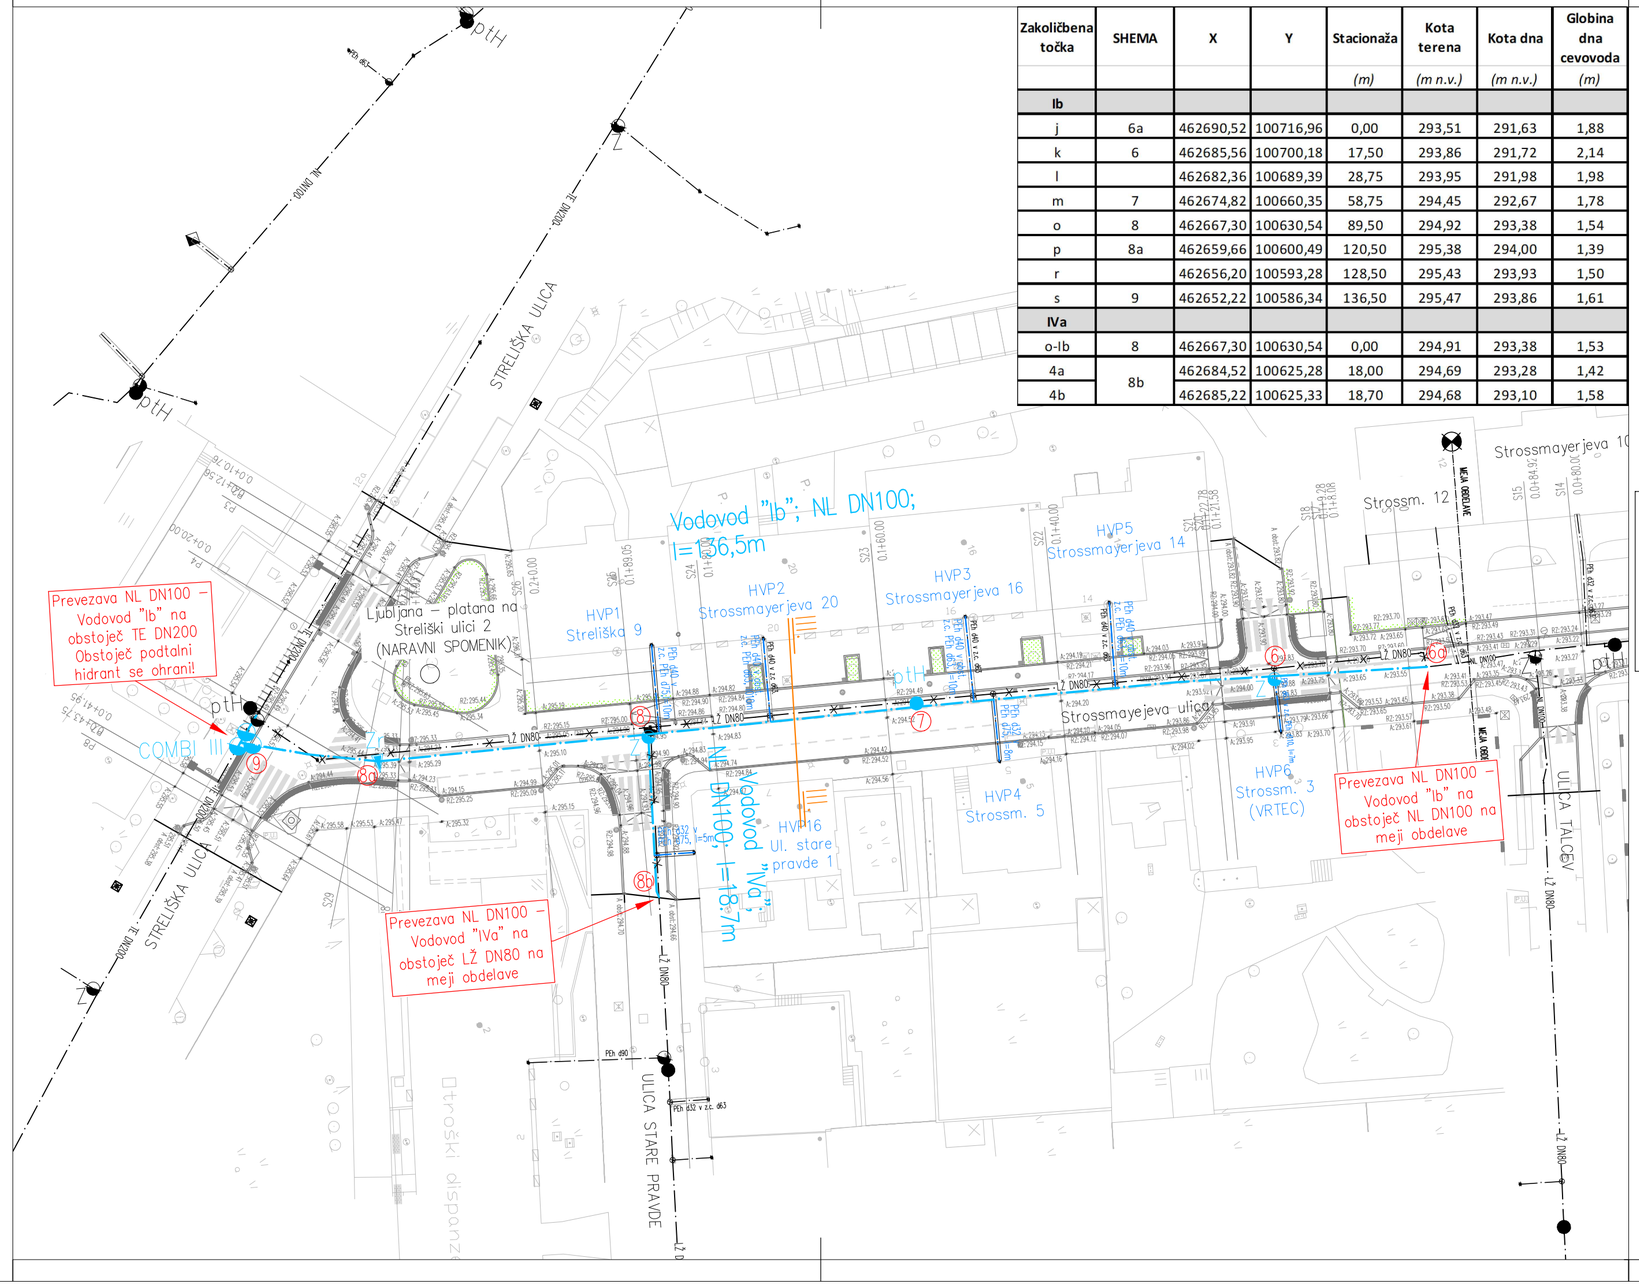

Zakoličbena točka	SHEMA	X	Y	Stacionaža	Kota terena	Kota dna	Globina dna cevovoda
				(m)	(m n.v.)	(m n.v.)	(m)
Ib							
j	6a	462690,52	100716,96	0,00	293,51	291,63	1,88
k	6	462685,56	100700,18	17,50	293,86	291,72	2,14
l		462682,36	100689,39	28,75	293,95	291,98	1,98
m	7	462674,82	100660,35	58,75	294,45	292,67	1,78
o	8	462667,30	100630,54	89,50	294,92	293,38	1,54
p	8a	462659,66	100600,49	120,50	295,38	294,00	1,39
r		462656,20	100593,28	128,50	295,43	293,93	1,50
s	9	462652,22	100586,34	136,50	295,47	293,86	1,61
IVa							
o-Ib	8	462667,30	100630,54	0,00	294,91	293,38	1,53
4a	8b	462684,52	100625,28	18,00	294,69	293,28	1,42
4b		462685,22	100625,33	18,70	294,68	293,10	1,58

LEGENDA

- Obstoječ javni vodovod
- Obstoječ vodovod, ki se ukinja zaradi gradnje vodovoda po tem PZI
- Obstoječ hišni vodovodni priključek
- Obstoječ hišni vodovodni priključek v zaščitni cevi
- Projektiran javni vodovod (predmet tega PZI)
- Projektiran sektorski zasun (predmet tega PZI)
- Projektiran zračnik (predmet tega PZI)
- Projektiran podtalni hidrant (predmet tega PZI)
- Hišni vodovodni priključek, ki se obnovi
- Oznaka detajla (Montažna shema)
- Oznaka vodovoda, material in profil cevi, ter dolžina vodovoda
- Oznaka hišnega priključka, ki se obnovi in hišna številka stavbe
- Oznaka prečnega prereza

OPOMBE:
Obnova vodovoda na širšem območju Poljan je razdeljena v več faz oz. etap. V tem PZI je obravnavana le obnova I. faze, I.etape in II.faze, preostali del še neobnovljenega vodovoda obravnavan v PN št. 2001V (1999) bo obravnavan v drugi projektni dokumentaciji. Hišni vodovodni priključki so vrisani informativno in niso predmet tega PZI in se jih obdela v samostojnih projektih. Vse tangirane hišne vodovodne priključke, ki so še v obratovanju se v celoti obnovi skladno z veljavno zakonodajo in navodili JP VO-KA d.o.o. Dimenzije priključkov, ki se obnovijo so informativne (ocenjene na podlagi dokumentacije v arhivih JP VO-KA, oz. št. stanovanj v stavbah / števila uporabnikov, podatkov o porabi iz PN, ter DVGW W 400-1), če so že vgrajene in so ustreznih profilov se za priključke uporabijo obst. zaščitne cevi. Vse priključke mora pred obnovo pregledati predstavnik upravljalca, ki tudi določi obseg obnove priključkov. Prav tako se ob gradnji javnega vodovoda določijo tudi točne dimenzije priključnih cevi, ki pa morajo ustrezati predvideni računski porabi vode, pravilom stroke (DVGW) in zahtevam upravljalca! Obnova priključkov se izvaja pod nadzorom upravljalca vodovoda!

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:	datum spremembe:

KONO B
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva ul.30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

investitor:	JP VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
objekt:	Obnova vodovoda na območju Poljan (Streliška, Roška in Poljanska cesta – brez Zemljemerske ulice) – I. faza, I. etapa; II. faza IZSEK (Strossmayerjeva med Ul. talcev in Streliško)
vrsta projekta:	PZI – Projekt za izvedbo
vrsta načrta:	3/2 – Načrt vodovoda
vsebina risbe:	Situacija vodovoda – list 1 (izsek Strossmayerjeva jug)
odg. vodja projekta:	Beno Kočevar, kom.inž. IDEN.ŠT.: G-9085
odg. projektant:	Beno Kočevar, kom.inž. IDEN.ŠT.: G-9085
proj. sodelavci:	
št. načrta:	1411V/10-2-2019 št.risbe: 3/2.5.1
merilo:	1:500 datum: april 2015, januar 2020

31.03.2020

J:\2009\1411_Poljane\PZI\2019\vodovod\ve_Stross\Strossmayerjeva_SIT_24_01_2020.dwg