2026.09.25 12:43:34
ANTON ŠKRBEC
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-24/20295-26/90093
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O. VODOVODNA CESTA 90 1000 Ljubljana
Naročilo:	Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024 Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Novo mesto,	25.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-26/90093

Podatki o vzorcu

Vzorec:	2026/6884 -
Številka vzorca:	26/90093
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	03.09.2026 08:30
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje Visoko - Rogatec,
Vzorec sprejel:	Andrej Povše
Kraj in čas sprejema:	Novo mesto, 03.09.2026 13:02

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	21.8	°C		/	/
pH	7.4			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	623	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Motnost	0.56	NTU		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO_3	10	skladen
Cianid - prosti	<0.3	µg/L	CN^-	50	skladen
Klorid	8.1	mg/L	Cl^-	250	skladen
Nitrat	1.9	mg/L	NO_3	50	skladen
Sulfat	2.5	mg/L	SO_4^{2-}	250	skladen
Hormonski motilci					
Bisfenol A	<0.25	µg/L		2.5	skladen
Kovine					
Uran	0.13	µg/L		30	skladen
Bor	0.003	mg/L		1.5	skladen

Kovine					
Mangan	0.18	µg/L		50	skladen
Aluminij	<0.9	µg/L		200	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		10	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Baker	0.0026	mg/L		2	skladen
Kadmij	0.076	µg/L		5	skladen
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen
Nikelj	0.26	µg/L		20	skladen
Selen	<0.1	µg/L		20	skladen
Svinec	0.81	µg/L		10	skladen
Kalcij	74	mg/L		/	/
Magnezij	44	mg/L		/	/
Natrij	9.5	mg/L		200	skladen
Kalij	0.28	mg/L		/	/
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
Benzen	<0.3	µg/L		1	skladen
m,p-Ksilen *(m,p- Ksilen *)*	<0.3	µg/L		/	/
o-Ksilen	<0.3	µg/L		/	/
Toluen	<0.3	µg/L		/	/
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		10	skladen
Vinilklorid	<0.05	µg/L		0.5	skladen
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		100	skladen
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		3	skladen
Trikloroeten *(Trikloroeten (trikloroetilen) *)*	<0.5	µg/L		10	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Organska onesnaževala					
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		0.1	skladen

Parameter Vsota PFAS se nanaša na parameter Skupno PFAS z mejno vrednostjo 0,1 µg/l (Del B, Priloga 1 Uredbe o pitni vodi). Upoštevajo se vsote spojih iz točke 2, dela B, Priloge 3 Uredbe o pitni vodi (Ur. list. RS, 61/2023 in 192/2026).

Organski parametri					
Celotni organski ogljik - TOC	0.62	mg/L	C	/	/
Pesticidi					
Glifosat	**0.8**	µg/L		**0.1**	**ni skladen**
Metaflumizon	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Pesticidi in metaboliti					
Acetoklor	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Alaklor	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Amidosulfuron	<0.013	µg/L		0.1	skladen
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	µg/L		0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Cimoksanil	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Diflufenikan	<0.006	µg/L		0.1	skladen
Diklobenil	<0.03	µg/L		0.1	skladen
Dimetoat	<0.001	µg/L		0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Flufenacet	<0.003	µg/L		0.1	skladen
Foramsulfuron	<0.014	µg/L		0.1	skladen
Imidakloprid	<0.003	µg/L		0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.005	µg/L		0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L		0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		0.1	skladen
Kvinoksifen	<0.002	µg/L		0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L		0.1	skladen
Mandipropamid	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.005	µg/L		0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.013	µg/L		0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L		0.1	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L		0.1	skladen
Pinoksaden	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Piridat-M	<0.005	µg/L		0.1	skladen
Pirimikarb	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L		0.1	skladen
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		0.1	skladen
Rimsulfuron	<0.05	µg/L		0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.03	µg/L		0.1	skladen
Tebukonazol	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Tiakloprid	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Triasulfuron	<0.010	µg/L		0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L		0.1	skladen
Tritosulfuron	<0.004	µg/L		0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Zoksamid	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L		0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L		0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L		0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L		0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L		0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L		0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L		0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L		0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L		0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L		0.1	skladen
2,4 - DB	<0.016	µg/L		0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L		0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L		0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L		0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L		0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L		0.1	skladen
MCPP	<0.013	µg/L		0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L		0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L		0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L		0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L		0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L		0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L		0.5	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Fluorid	<0.05	mg/L	F	1.5	skladen
Klorat	<0.05	mg/L	ClO_3^-	0.25	skladen
Klorit	<0.05	mg/L	ClO_2^-	0.25	skladen
Nitrit	<0.001	mg/L	NO_2^-	0.5	skladen
Skupna trdota	20	°N		/	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti za parameter Glifosat, ki so določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/20295-26/90093-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-24/20295-26/90093-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/20295-26/90093-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. neakreditirano se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-26/90093-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	2026/6884 -
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/90093
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024 Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 258491, 03.09.2026
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje Visoko - Rogatec,
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 03.09.2026 08:30
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 03.09.2026 13:02
Sprejel: Andrej Povše


Datum poročila: 25.09.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-26/90093-T

Slika mesta odvzema

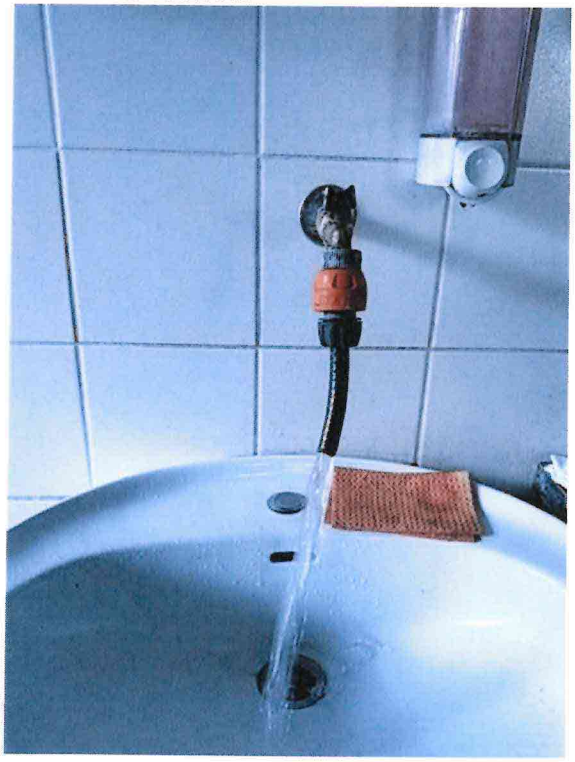

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	21.8		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	03.09.26 03.09.26
pH	7.4				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	03.09.26 03.09.26
	Meritev opravljena pri T = 21.8 °C					
Električna prevodnost (20°C)	623		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	03.09.26 03.09.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 21.85 °C*					
Vonj	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	03.09.26 03.09.26
Okus	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	03.09.26 03.09.26
Motnost	0.56		NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	03.09.26 03.09.26
Pesticidi in metaboliti						
Pesticidi (vsota)	<0.05	#	µg/L		Izračun, na mestu odvzema	16.09.26 25.09.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-26/90093-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Nitrat/50+nitrit/3	0.038	#	mg/L		Laboratorijska metoda-izračuni, NM	09.09.26 25.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 25.09.2026 12:41

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. neakreditirano se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 2026/6884 - \ ek
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/90093
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Skrbnik vzorca Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Visoko - Rogatec,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 03.09.2026 08:30
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 03.09.2026 13:02
Sprejel: Andrej Povše

Datum poročila: 23.09.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri						
Hidrogenkarbonati	420		mg/L	HCO_3	SIST EN ISO 9963-1: 1998, NM	07.09.26 07.09.26
Kovine in metaloidi						
Železo	<40		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Anorganski parametri						
Bromat	<3		µg/L	BrO_3	SIST EN ISO 15061:2001, NM	03.09.26 03.09.26
Cianid - prosti	<0.3		µg/L	CN^-	SIST EN ISO 14403-2:2013, NM	10.09.26 10.09.26
Klorid	8.1		mg/L	Cl^-	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.09.26 07.09.26
Nitrat	1.9		mg/L	NO_3^-	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.09.26 07.09.26
Sulfat	2.5		mg/L	SO_4^{2-}	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.09.26 07.09.26
Hormonski motilci						
Bisfenol A	<0.25	#	µg/L		SIST EN ISO 18857-2:2012, modificirana v točkah 8.1.2, 8.1.3 in 8.2, NM	10.09.26 14.09.26
Kovine						

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Krom (VI)	<5		µg/L	Cr^{6+}	SIST EN ISO 18724:2025, modificirana v poglavju 6[1,2], NM	04.09.26 04.09.26
Uran	0.13		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Bor	0.0030		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Mangan	0.18		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Aluminij	<0.9		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Antimon	<0.05		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Arzen	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Baker	0.0026		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Kadmij	0.076		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Krom	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Molibden	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Nikelj	0.26		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Selen	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Svinec	0.81		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Kalcij	74		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Magnezij	44		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Natrij	9.5		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Kalij	0.28	#*	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.26 10.09.26
Živo srebro	<0.01		µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	04.09.26 04.09.26
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki						
Benzen	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
m,p- Ksilen	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
o-Ksilen	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Toluen	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Heksakloroetan	<0.4	#	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Etilbenzen	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki						
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Vinilklorid	<0.05	#*	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Trihalometani (vsota)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Bromodiklorometan	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Dibromoklorometan	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Tribromometan (bromoform)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Triklorometan (kloroform)	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Tetraklorometan	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Diklorometan	<0.6		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
1,1-Dikloroetan	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
1,2-Dikloroetan	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
1,1-Dikloroeten	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
1,1,1-Trikloroetan	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
1,1,2-Trikloroetan	<0.7		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[3], NM	04.09.26 08.09.26
Organska onesnaževala						
1-metil-1H-benzotriazol	<0.004		µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	09.09.26 17.09.26
1H-benzotriazol	0.028		µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	09.09.26 17.09.26
4-metil-1H-benzotriazol	0.016		µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	09.09.26 17.09.26
5-metil-1H-benzotriazol	<0.004		µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	09.09.26 17.09.26
Perfluorobutanojska kislina	0.0011		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	14.09.26 16.09.26

Vsota PFAS je vsota spojin: perfluorobutanojska kislina, perfluorobutansulfonska kislina, perfluorodekanojska kislina, perfluorodekansulfonska kislina, perfluorododekanojska kislina, perfluorododekansulfonska kislina, perfluoroheksanojska kislina, perfluoroheksansulfonska kislina, perfluoroheptanojska kislina, perfluoroheptansulfonska kislina, perfluorononanojska kislina, perfluorononansulfonska kislina,perfluorooktanojska kislina,perfluorooktansulfonska kislina, perfluoropentanojska kislina, perfluoropentansulfonska kislina, perfluorotridekanojska kislina, perfluorotridekansulfonska kislina, perfluoroundekanojska kislina in perfluoroundekansulfonska kislina.

Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC	0.62	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	07.09.26 08.09.26
Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005[4], NM	09.09.26 09.09.26

Ostali parametri

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	17.09.26 18.09.26
Pesticidi						
Glifosat	0.8	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	17.09.26 18.09.26
Metaflumizon	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Pesticidi in metaboliti						
Acetoklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Alaklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Amidosulfuron	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	#	µg/L		ISO 21458:2008, NM	17.09.26 18.09.26
Cianazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Cimoksanil	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Diflufenikan	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Diklobenil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 6, NM	09.09.26 11.09.26
Dimetoat	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Fenuron	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Flufenacet	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Foramsulfuron	<0.014		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Imidakloprid	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Jodosulfuron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Klorfenvinfos	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Kloridazon	<0.004		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Klorpirifos-etil	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Klorpirifos-metil	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Kvinoksifen	<0.002		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
MCPB	<0.022		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Mandipropamid	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Mezosulfuron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Nikosulfuron	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Pendimetalin	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Petoksamid	<0.021		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Pinoksaden	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Piridat-M	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Pirimikarb	<0.009		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Propikonazol	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Prosulfokarb	<0.006		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Rimsulfuron	<0.05	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
S-Metolaklor	<0.03	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Tebukonazol	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Tiakloprid	<0.007		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Triasulfuron	<0.010		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Tribenuron-metil	<0.06	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Tritosulfuron	<0.004		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Zoksamid	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Malation	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Bromacil	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Diuron	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Izoproturon	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Klorotoluron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Linuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Metamitron	<0.005		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Metoksuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Metribuzin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Monolinuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Monuron	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
2,6-Diklorobenzamid	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Atrazin	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Atrazin, Desetil-	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Terbutilazin-desetil	<0.004		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Dimetenamid	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Metalaksil	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.09.26 14.09.26
Metazaklor	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Metolaklor	<0.011		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Propazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Simazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Terbutilazin	<0.015		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Terbutrin	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
2,4 - DB	<0.016		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
2,4,5-T	<0.010		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
2,4-D	<0.015		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
2,4-DP	<0.020		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Bentazon	<0.012		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Dikamba	<0.05	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
MCPA	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
MCPP	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Prometrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Sebutilazin	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Mezotrion	<0.006	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	#	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.09.26 15.09.26
Metolaklor-OXA	<0.015	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Metolaklor-ESA	<0.017		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	14.09.26 16.09.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Amonij	<0.01		mg/L	NH_4^+	ISO 11732:2005, poglavje 4[5], NM	04.09.26 04.09.26
Barva (436 nm)	<0.2		m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	04.09.26 04.09.26
Fluorid	<0.05		mg/L	F^-	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	07.09.26 07.09.26
Fosfat-orto	0.0082		mg/L	PO_4^{3-}	ISO 15681-2:2018, NM	04.09.26 04.09.26
Klorat	<0.05		mg/L	ClO_3^-	SIST EN ISO 10304-4:2022[6], NM	03.09.26 03.09.26
Klorit	<0.05		mg/L	ClO_2^-	SIST EN ISO 10304-4:2022[6], NM	03.09.26 03.09.26
Nitrit	<0.001		mg/L	NO_2^-	ISO 13395:1996[5], NM	04.09.26 04.09.26
Skupna trdota	20	#	°N		Izračun, NM	10.09.26 10.09.26
Dibromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	10.09.26 14.09.26
Dikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	10.09.26 14.09.26
Monobromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	10.09.26 14.09.26
Monokloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	10.09.26 14.09.26
Trikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	10.09.26 14.09.26

[1] Metoda: CFA; oprema: CFA analizator; predpriprava vzorca: filtriran
[2] SIST EN ISO 18724:2025, modificirana v poglavju 6
[3] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s prepihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.
[4] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sezig v toku kisika pri 1000 C, kulometrična titracija). Nefiltriran vzorec.
[5] CFA analizator
[6] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/90093-K

Elektronsko potrdili:
Pija Rep, univ. dipl. kem.
OKA Maribor

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 23.09.2026 14:13:35

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-24/20295-26/90093-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2026/6884 -
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/90093; Lab. št.: 26/9529
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Visoko - Rogatec,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 03.09.2026 08:30
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca **Datum poročila:** 07.09.2026
Datum in ura: 03.09.2026 13:04
Prevzel: Nastja Hočevar

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	03.09.2026 04.09.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	03.09.2026 04.09.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	03.09.2026 04.09.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	03.09.2026 07.09.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	03.09.2026 07.09.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	03.09.2026 07.09.2026

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 07.09.2026 12:37:33

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

JP VOKA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
SI - 1001 Ljubljana
lokacija Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5808 197
E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

VLASTA KRAMARIČ ZIDAR
JP VOKA SNAGA d.o.o.
skupina Javni Holding Ljubljana

Poročilo o izvedbi

Številka vzorca: **2026/7671**

Naročnik: **SEKTOR VODOVOD, Služba za zdravstveno-higienski nadzor**
Saveljska cesta 1
1000 Ljubljana

Pogodba/naročilnica: Nadzor pitne vode, EAD-300302, verzija 8,

Izvajalci: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., LABORATORIJ NLZOH, OKA NM, kemija

Vodja izvedbe: Marjetka Žitnik, viš.san.inž.

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Rezultati s kriteriji

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Ustreznost
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	< 0.10	ustrezno
Glifosat	<0.09	ug/L	< 0.10	ustrezno

Upoštevani predpisi:
- Uredba o pitni vodi, (Uradni list RS št. 61/23 in 192/26), Priloga 1

Mnenje o vzorcu: Preskušani vzorec ustreza upoštevanim predpisom.

Priloge: Poročilo o preskušanju 2026/7671
Poročilo o preskušanju NLZOH 2026/7671

Ljubljana, 6.11.2026

Vodja izvedbe:
Marjetka Žitnik, viš.san.inž.
Elektronsko podpisal Marjetka Žitnik, viš.san.inž., 06.11.2026 09:55:49

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljena!

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

JP VOKA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
SI - 1001 Ljubljana
Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5808 197
E-pošta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-023

SEKTOR VODOVOD, Služba za zdravstveno-higienski nadzor
Saveljska cesta 1
1000 Ljubljana

Brigita Jamnik, Marjetka Žitnik, Mojca Rupar

Oznaka projekta: NLZOH NM/izredni odvzem/neskladnost NN
Datum poročila: 6.11.2026
Številka poročila: **2026/7671**

Poročilo o preskušanju

Podatki o vzorčenju

Številka vzorca:	2026/7671
Območje vzorčenja:	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec
Mesto vzorčenja:	
Tip mesta/oznaka:	pipa
Vrsta vzorca:	pitna voda
Datum in čas odvzema:	28.9.2026 08:20
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007
Vzorčevalec:	Zajec Rok
Tehnika vzorčenja:	Trenutni vzorec odvzet na pipi pri uporabniku
Vzorec prevzel:	Mojca Rupar
Datum in čas prevzema:	28.9.2026 12:31
Priloge:	Poročilo o preskušanju NLZOH 2026/7671

Terensko preskušanje

Parameter	Rezultat	Enota	Standard, lokacija izvedbe	Opombe	Zač./zakl. preskusa
Temperatura vode	17.9	°C	SIST DIN 38404-4:2000 (C 4), na mestu vzorčenja		28.9. 28.9.

Podatke o merilni negotovosti vzorčenja in preskušanja posredujemo na podlagi zahteve naročnika.

Rezultati preskušanj se nanašajo na vzorčeni primerek (populacijo).
Opredelitev vzorčenega primerka (populacije) je razvidna iz Območje vzorčenja, Mesto vzorčenja, Tip mesta/oznaka, Vrsta vzorca, Datum in čas odvzema, Tehnika vzorčenja in slikovnega prikaza mesta vzorčenja, če je potreben za dodatno opredelitev.

Pripravil/pripravila:
Marjetka Žitnik, viš.san.inž.

Vodja Laboratorija:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Vlasta Kramarič Zidar, univ.dipl.biol., 06.11.2026 11:45:09

Poročilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljena!

2026.10.01 08:42:12
JERNEJKA FRANKO
OKA NM
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/114167-26/101221-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 2026/7671
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/101221
Naloga: VO-KA Snaga - Sklop 2 4530N
Vodja naloge: Maja Križan, univ.dipl.kemik
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: 4530N (PG-2300-19/20295-24/81166), z dne 07.04.2024
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura:
Odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

Sprejem vzorca
Datum in ura: 28.09.2026 14:19
Sprejel: Lea Prosen Rebselj

Datum poročila: 01.10.2026

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:
podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	µg/L		ISO 21458:2008, NM	29.09.26 01.10.26
Glifosat	<0.09	µg/L		ISO 21458:2008, NM	29.09.26 01.10.26
Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	µg/L		ISO 21458:2008, NM	29.09.26 01.10.26

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.